



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МЧС РОССИИ
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ХАБАРОВСКОМУ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ**

680032, г. Хабаровск, ул. Целинная, 41 «б»
тел: (4212) 45-11-61, эл. адрес:
ondhabrayon@mail.ru

« 02 » февраля 2021 г № 2-24/ 43

МБДОУ детский сад № 2
с. Некрасовка Хабаровского
муниципального района Хабаровского
края

680507, Хабаровский край, Хабаровский
район, с. Некрасовка, ул. Школьная, 30

О направлении ответа на обращение

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю рассмотрено Ваше обращение (вход. № 8 от 29.01.2021) об изменении предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 06.11.2021 № 101/1/1, выданного муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 2 с. Некрасовка Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

Данное обращение в порядке жалобы на предписание (решение должностного лица органа ГПН) не рассматривалось в связи с пропуском установленного срока для обжалования. Обращение рассмотрено в порядке, установленном для рассмотрения обращений граждан.

Направляю в Ваш адрес распоряжение отдела от 02.02.2021 № 1, содержащее информацию о результатах рассмотрения обращения и принятых решениях.

Приложение: распоряжение от 02.02.2021 № 1 на 2 л. в 1 экз.

Начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Хабаровскому
муниципальному району управления надзорной ~~деятельности~~
и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Хабаровскому краю



К.В. Попов



МЧС РОССИИ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ХАБАРОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«02» февраля 2021 года

г. Хабаровск

№ 1

Об исключении отдельных пунктов (нарушений, подлежащих устранению) из предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 06.11.2020 № 101/1/1, выданного муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 2 с. Некрасовка Хабаровского муниципального района Хабаровского края

В соответствии с распоряжением отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому муниципальному району (далее – ОНПР по Хабаровскому муниципальному району) о проведении внеплановой выездной проверки объекта защиты от 07.10.2020 № 101, выданным ВрИО начальника ОНПР по Хабаровскому муниципальному району Пархоменко А.А., в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 с. Некрасовка Хабаровского муниципального района Хабаровского края в период с 22 октября по 06 ноября 2020 г. проведена проверка при осуществлении деятельности на объекте защиты – помещения класса функциональной пожарной опасности Ф.1.1 в здании детского сада по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Некрасовка, ул. Школьная, 30.

По результатам проверки заместителем главного государственного инспектора Хабаровского муниципального района по пожарному надзору Пархоменко А.А. выдано предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 06.11.2020 № 101/1/1. Предписание поступило в адрес МБДОУ детский сад № 2 с. Некрасовка 06.11.2020 (получено лично заведующим МБДОУ детский сад № 2 с. Некрасовка).

Предписанием от 06.11.2020 № 101/1/1 юридическому лицу установлена необходимость устранить 8 нарушений требований пожарной безопасности в срок до 01.10.2021.

29.01.2021 в адрес ОНПР по Хабаровскому муниципальному району от МБДОУ детский сад № 2 (исх. № 8 от 29.01.2021) поступило обращение о необходимости исключения из указанного предписания пунктов 5, 6 как не соответствующих требованиям нормативных актов в области пожарной безопасности.

В соответствии с п. 89 Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного

Приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, в случае поступления в орган ГПН, издавший распоряжение о проведении проверки, направленного в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки лицом, в отношении которого проводилась проверка, возражения в письменной форме от указанного лица в отношении акта проверки, акта проверки физического лица - правообладателя в целом или его отдельных положений, а также документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенных копий, и (или) выданного предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия, орган ГПН рассматривает указанные возражения в порядке, установленном настоящим Административным регламентом. Возражения в отношении предписания поданы после истечения установленного срока.

Вместе с тем, изучив доводы, указанные в обращении МБДОУ детский сад № 2 с. Некрасовка и приложенные к нему документы, нахожу их обоснованными и подлежащими рассмотрению в порядке, установленном для рассмотрения обращений граждан, в целях приведения предписания в соответствие с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.


П. 5 предписания от 06.11.2020 № 101/1/1: на втором этаже объекта защиты отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери (согласно техническому паспорту двери между помещениями № 6, 59, 61, 27, 14, 60, 28, 62, 34, 35, 58, 54. В соответствии с требованиями пп. «д» п. 23 ППР РФ на объектах защиты запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Двери между вышеперечисленными помещениями не относятся к дверям, указанным в пп. «д» п. 23 ППР РФ. Исключить п. 5 предписания.

П. 6 предписания от 06.11.2020 № 101/1/1: на первом этаже объекта защиты отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери (согласно техническому паспорту двери между помещениями № 1, 93, 12, 23, 22, 21, 35, 34, 78, 79, 61, 62, 38, 42. В соответствии с требованиями пп. «д» п. 23 ППР РФ на объектах защиты запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Двери между вышеперечисленными помещениями не относятся к дверям, указанным в пп. «д» п. 23 ППР РФ. Исключить п. 6 предписания.

С учетом изложенного, исключить из предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 06.11.2020 № 101/1/1 пункты 5, 6.

О принятом решении уведомить МБДОУ детский сад № 2 с. Некрасовка Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю
подполковник внутренней службы

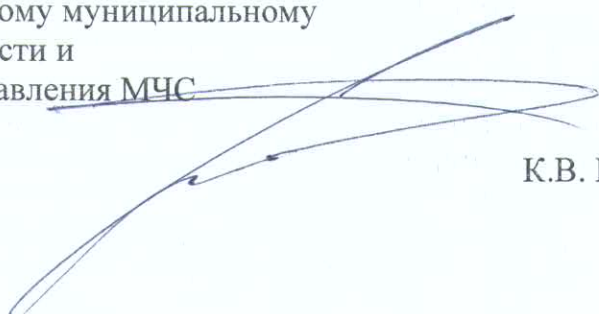

К.В. Попов